BK Z 10

m u. GOK (220,61 m ü. NN)

m u. GOK	Probe	Entnahmetiefe	Kernlänge
220,0	BK Z10 GP1;0,35-0,40		11, 33
	BK Z10 GP2;0,95-1,00		11, 65
219,0	BK Z10 GP3;1,95-2,00		38, 07
218,0	BK Z10 GP4;2,95-3,00		19, 76
217,0	BK Z10 GP5;3,95-4,00		
216,0	BK Z10 GP6;4,95-5,00		
215,0	BK Z10 UP1;5,30-5,55		
	BK Z10 GP7;5,95-6,00		5, 52
214,0	BK Z10 GP8;6,95-7,00	213,90 ZK 30.10.12	
		213,61 NK 29.10.12	
213,0	BK Z10 GP9;7,95-8,00		5, 51
212,0	BK Z10 GP10;8,95-9,00		7, 84
211,0	BK Z10 GP11;9,95-10,00		22, 33
210,0	BK Z10 GP12;10,95-11,00		20, 3
209,0	BK Z10 WP1;10,30-11,60		
	BK Z10 GP13;11,75-11,80		10, 69
208,0	BK Z10 GP14;12,95-13,00		14, 62
207,0	BK Z10 GP15;13,95-14,00		18, 09
206,0	BK Z10 GP16;14,95-15,00		12, 5
205,0	BK Z10 GP17;15,95-16,00		
204,0	BK Z10 GP18;16,95-17,00		
203,0			
202,0	BK Z10 GP19;18,85-18,90		
201,0	BK Z10 GP20;19,75-19,80		
200,0	BK Z10 GP21;20,95-21,00		

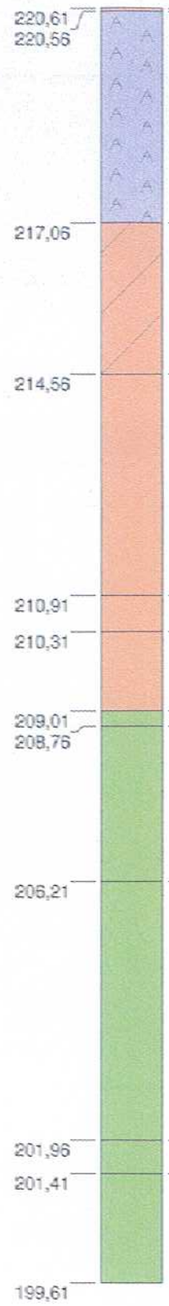

Tiefe	Schichtbezeichnung
220,61	Mutterboden
220,56	Auffüllung
217,06	Auelehm
214,56	Neckarkies
210,91	Fließerde
210,31	Zellenkalk, Travertin
209,01	Grenzdolomit
208,76	Grüne Mergel
206,21	Lingula Dolomit
201,96	Obere Graue Mergel
201,41	Anoplophora Dolomit
199,61	

Tiefe	Beschreibung
0,00	q, U, bo, bn
0,05	q, U, t, s, y, bn, kos4
0,50	q, U, t, s, fg-mg, y, bn, Kalkstein, Ziegel, Pozellan
0,80	q, U, t, s, fg-mg, y, bn, Ziegel, Kalkstein, Sandstein
1,25	q, y, bn, Ziegelbruch
1,60	q, y, sw, Brandschutt, Glas
2,00	q, y, sw, Brandschutt, Ziegelbruch
3,00	q, U, t, s, g (^k), y, dro, swgr, Ziegel
3,40	q, U, t, s, fg-mg (^k, r4), y, bn, kos4
3,55	q, U, s4, Lf, grbn
4,00	q, U, t, fs, fg5-mg5, Lf, bn, kos3
5,05	q, U, t, fs2, Lf, grbn, kos2-kos3
5,50	q, U, t, fs2, Lf, swgr, kos2, mit mm dicken feinsandigen bis mittelsandigen Lagen alle 5-10cm
6,05	q, G, s, (^k, ^s, "q", r4), voe, mX, NK, bn
9,40	q, G, s, NK, grbn, gw(7, 0; NK 29.10.12)
9,70	q, T, g, ^t, fl, gngr, gr, dro, kos5, bei 10,35 m Dolomitstein, Grundgipsschichten umgelagert
10,30	q, T, u, s, ^k, (kb3-kb4), ZK, Tr, bn, kos2-kos3, lo, w3
10,60	q, ^k, U, s, ZK, Tr, gebn, lo4, gwr(6, 71; ZK 30.10.12), Eisen- u. Manganbesteg
11,60	ku, ^d, kuGD, begegr, w4-w5, Manganbesteg
11,70	ku, ^d, kuGD, hgr, kb2, w4, Eisenbesteg
11,85	ku, ^d, kb4, kuGM, dgr, TR, rh, ebu, w1, Calcit-Druse
12,55	ku, ^t, kb2, kuGM, dgr, gngr, w3-w4, zwischen 12,55 m u. 13,00 m Eisenbesteg, sehr vereinzelt Gipsfasern und Gipsknollen
14,00	ku, ^t, kuGM, gngr, kb2, Gipsreste
14,40	ku, ^t, kb2, kuLD, dgr, swgr, w3
14,50	ku, ^t, kb2, ^d (14.7), kb3, kuLD, gngr, gr, stg, zb, w4,Gipsbesteg
14,80	ku, ^d, lam, kb4, kuLD, dgr, TR, eb, gla, stg, w1-w2,Calcit
16,00	ku, ^t, kb2, kuLD, grsw, w2
16,40	ku, ^d, kb4-kb5, kuLD, dgr, swgr, sen, klg, TR, rh, ebu, voe, eb, gla, w1, wenig Manganbesteg
17,20	ku, ^t, kb2, kuLD, swgr, w1
17,25	ku, ^d, klf, kb5, kuLD, hgr, sen, klg, TR, rh, ebu, voe, we, w2, Klüfte geschlossen bzw. Öffnungsweite < 1mm
17,50	ku, ^d, kb4, kuLD, swgr, dgr, TR, rh, ebu, w1, teils stückig zerlegt
18,00	ku, ^d, kuLD, gr, kb4-kb5, klv, sen, TR, rh, ebu, w2, teilweise engständig geklüftet, Öffnungsweite < 1 mm, teils verschlossen
18,65	ku, ^t, ^mt, ku2OGM, swgr, kb2, klv, TR, rh, ebu, w1
19,20	ku, ^t, ^d, kb4-kb5, klf, kuAD, swgr, TR, rh, ebu, w1
20,20	ku, ^d, ^t, wl, kuAD, dgr, swgr, klv, sen, TR, rh, ebu, w1
21,00	

Höhenmaßstab: 1:100

Projekt:	**EÜ Neckar, Projekt Nr. 74454**		
Bohrung:	**BK Z 10**		
Auftraggeber:	DB Projekt Bau	Rechtswert:	3515595,75
Bohrfirma:	Terrasond	Hochwert:	5407190,23
Bearbeiter:	Elsche	Ansatzhöhe:	220,61m
Datum:	29.10.2012	Anlage:	4.10.1

CDM Smith DR. SPANG